


Einbau in ein IP54 Gehäuse

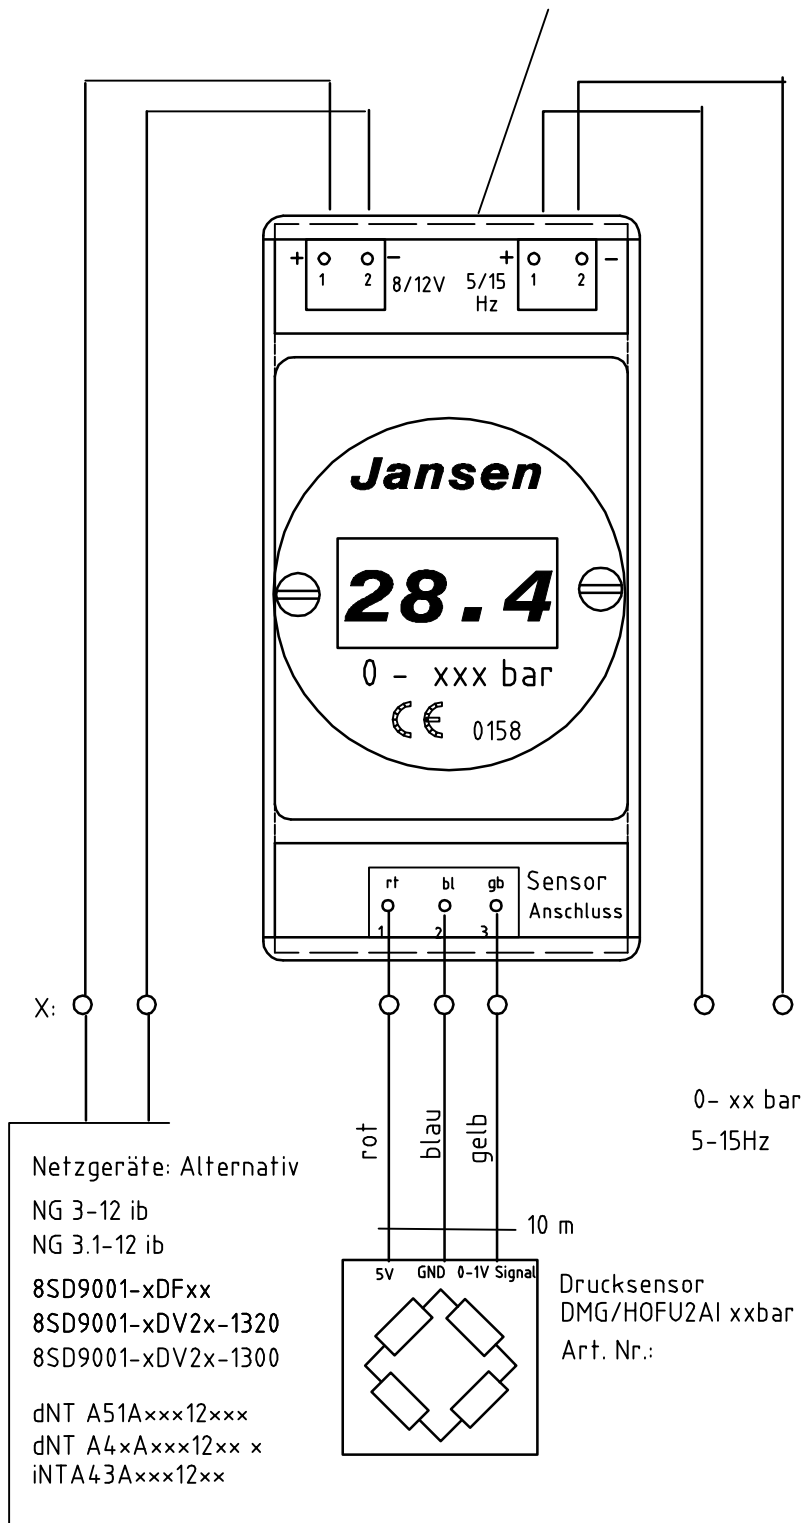

Datei: c:/Programme/AutoCAD R14/Projekte/Bibliothek/ Formulare/ A4-Zz-Ho.dwg Stand 9.4.02

Abgesetzter Drucksensor 0-xx bar

			Datum	18.10.11	Anschluss Druck-Mess-Modul	Maßstab	Ing.-Büro JANSEN Marketing & Engineering GmbH	
			Bearb	Appel				
			Gepr					
Nr	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	
Datei: C:/Programme/AutoCAD/IBJ/AV Kältemaschinen					=		Zeichnungsnr.	Blatt 1
					+		B-11-DMG-Modul Do 01	v. 1 Blatt